




NOTAS:
1-SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

REVISIÓN	FECHA REVISIÓN	OBJETO REVISIÓN
0	08/09/2022	PLANOS PARA REVISIÓN

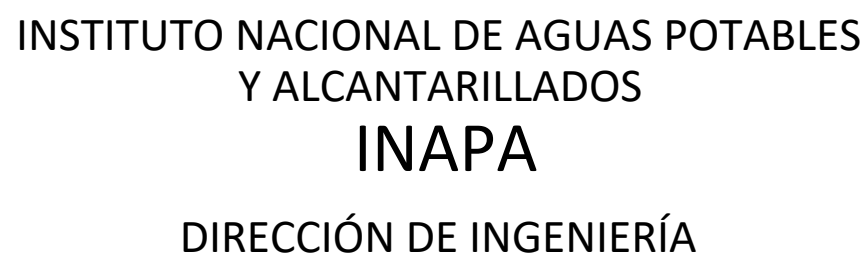

4
ES-3

MATERIALES MUROS DE BLOQUES:
f'c HORMIGON = 210 Kg/cm² a los 28 dias.
f'c BLOCKS = 60 Kg/cm²
f'c MORTERO = 120 Kg/cm² 1:3
f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm²
fy = 4,200 Kg/cm² (grado 60)

DISEÑO: División de Diseño Estructural	DIBUJO: Ing. Julio Pelegrín
REVISIÓN: Ing. Julio Pelegrín	REVISIÓN: Arq. Shirley Marcano
VISTO: Ing. Alan Mateo Vásquez Ventura Enc. Depto. de Diseño de Sist. Alcantarillado	VISTO: Ing. Roberto Mieses Francisco Encargado Depto. Técnico
APROBADO: Ing. José Manuel Aybar Ovalle Director de Ingeniería	

DETALLE ESTRUCTURAL ESCALERA
SEPTICO Y FILTRO ANAEROBICO

REHABILITACION Y TERMINACION
PLANTA DEPURADORA LA PEÑA
PROVINCIA: DUARTE

ESCALA

INDICADA

No. PLANO

ES-3