



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.
15 de julio de 2021**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 9***

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 11/03/2021 HASTA 05/04/2021

Referencia : **Obra:** Ampliación y Mejoramientos Redes de Distribución, Matanza, Paya, Arroyo Hondo, Los Tumbaos y Quija Quieta y Carretón, Acueducto Múltiple Peravia, Provincia Peravia.
Contrato: 096-2019
Contratista: Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos SRL
Provincia: Peravia

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea Matriz y Red de Distribución en Matanzas:
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 8" PVC SDR-26 C/J. G; 1,369.94 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J. G; 3,614.78 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J. G; 3,245.10 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J. G; 1,242.43 ml.
 - Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 1,007 Unds.

- Línea Matriz y Red de Distribución en Paya:
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 8" PVC SDR-26 C/J. G; 1,679.17 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J. G; 1,469.40 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J. G; 2,005.30 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J. G; 1,193.92 ml.
 - Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 242 Unds.

- Línea de Conducción, Línea Matriz y Red de Distribución en Arroyo Hondo, Los Tumbao y Quija Quieta:

- Suministro y Colocación de Tubería Ø 12" PVC SDR-26 C/J. G; 2,093.23 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 8" PVC SDR-26 C/J. G; 1,761.09 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J. G; 2,702.36 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J. G; 14,430.92 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J. G; 13,328.56 ml.
 - Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 1,712.00 Unds.
- Red de Distribución El Carretón y Zonas Aledañas Planta de Tratamiento:
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 10" PVC SDR-26 C/J. G; 1,286.59 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J. G; 548.37 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J. G; 992.20 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J. G; 121.00 ml.
 - Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 450 Unds.
- Acondicionamiento Depósitos Reguladores Existentes:
 - Depósito Regular en Nizao.
 - Depósitos Reguladores en Bani.
 - Depósito Regulador en Las Salinas.
 - Depósito Regulador En Boca Canasta.
 - Depósito Regulador Matanza I.
 - Depósitos Reguladores En Sombrero – El Llano.
 - Depósito Regulador Pizarrete.
 - Depósitos Reguladores Cañafistol.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Ítem	Anterior	Actual	Acumulado a la Fecha
<i>Avance Físico</i>	50.43%	3.88%	54.31%

Tabla I. Cuadro de Avance del Proyecto al 05.04.2021


III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En este informe se presenta las actividades más destacadas de esta cubicación;

- Instalación de Piezas especiales
- Suministros de Tuberías PVC 8" PVC SDR 26; 443.82 ml

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Divanny Pérez
Supervisor de Obra



IV) MEMORIA FOTOGRÁFICA:

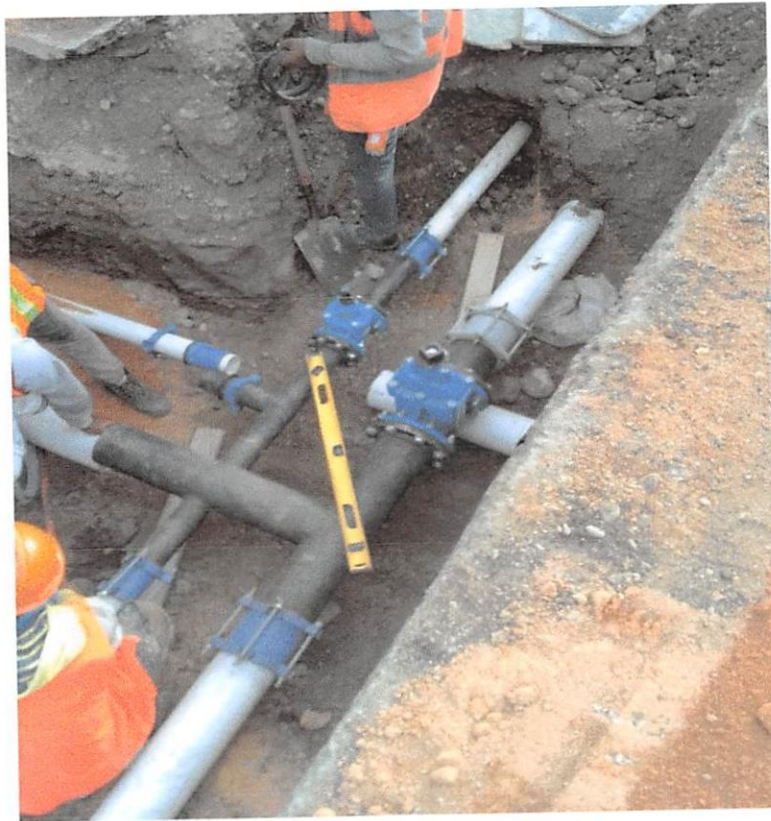


Ilustración 1: Colocación De Piezas Especiales



Ilustración 2: Almacenamiento de suministros de Tuberías