



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

I N A P A

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA

GENERACIÓN, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTALES TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2025

Región	Provincias	Q A.R. Generada (M³/mes = Q AP x 0.80)	Q A.R.colectada que llega a las plantas (m³/mes) = Q PTAR en operación + Q PTAR fuera de servicio	Q A.R. Tratada (M³/mes) = Q PTAR en operación
Cibao Sur Región II	Sánchez Ramírez	1,640,960.37	409,887.65	381,668.54
Cibao Nordeste Región III	Duarte	8,647,995.87	1,804,538.30	1,346,753.95
	Hermanas Mirabal	2,097,721.50	499,677.98	474,685.92
	Maria Trinidad Sánchez	5,325,160.20		
	Samaná	4,355,283.37	1,335,875.33	528,595.20
Cibao Noroeste Región IV	Valverde	27,407,389.82		
	Montecristi	3,442,279.68	935,146.56	1,332,812.78
	Dajabón	1,723,882.98		
	Santiago Rodríguez	2,451,958.74		
Valdesia Región V	San Cristóbal	13,474,327.44	142,402.75	134,729.57
	Peravia	5,246,434.40	556,416.00	528,595.20
	San José de Ocoa	932,904.85		
Enriquillo Región VI	Barahona	14,784,360.48	417,232.51	396,406.66
	Pedernales	416,867.98	194,400.00	
	Bahoruco	1,826,329.59		
	Independencia	1,128,402.08	294,105.60	294,105.60
El Valle Región VII	Azua	6,464,322.93	1,477,440.00	
	San Juan	9,440,220.88	1,197,586.94	1,128,408.19
	Elías Piña	1,047,740.35	142,839.94	41,472.00
Yuma Región VIII	La Altagracia	2,101,549.82	2,105,879.04	39,191.04
	El Seibo	2,696,190.38	116,675.42	90,707.90
Higuamo Región IX	San Pedro de Macorís	2,545,075.81	1,915,339.39	1,172,524.03
	Hato Mayor	1,139,787.26	1,926,339.84	355,242.24
	Monte Plata	3,204,250.69	38,880.00	
Totales		123,541,397.47	15,510,663.27	8,245,898.83

Actualizado según Ley Orgánica de Regiones Únicas, núm. 345-22. G. O. No. 11077. sobre cohesión territorial.

Leyenda:

Q = Caudal

AP = Agua Potable

AR = Aguas Residuales

PTAR = Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

No existe Alcantarillado Sanitario

Alcantarillado sin Planta de Tratamiento

Planta de Tratamiento Fuera de Servicio


Planta de Tratamiento Operando


Lic. Jaime Rodríguez
Encargado de la División de Estadísticas



NOTA: El Caudal de Agua Residual Generada fue calculado a partir de los datos dados por el Departamento de Distribución de Agua Potable, perteneciente a la Dirección de Operaciones; Los cálculos del Caudal de Agua Residual Colectada y del Caudal de Agua Residual Tratada fueron calculados a partir de los datos suministrados por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales, perteneciente a la Dirección de Tratamiento de Agua. Se están realizando ajustes a los cálculos de estimación de la producción de agua potable, con el objetivo de proporcionar datos objetivos.

GENERACIÓN ESTIMADA DE AGUAS RESIDUALES GENERADA VS RECOLECTADA VS TRATADA (m³/mes) TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2025

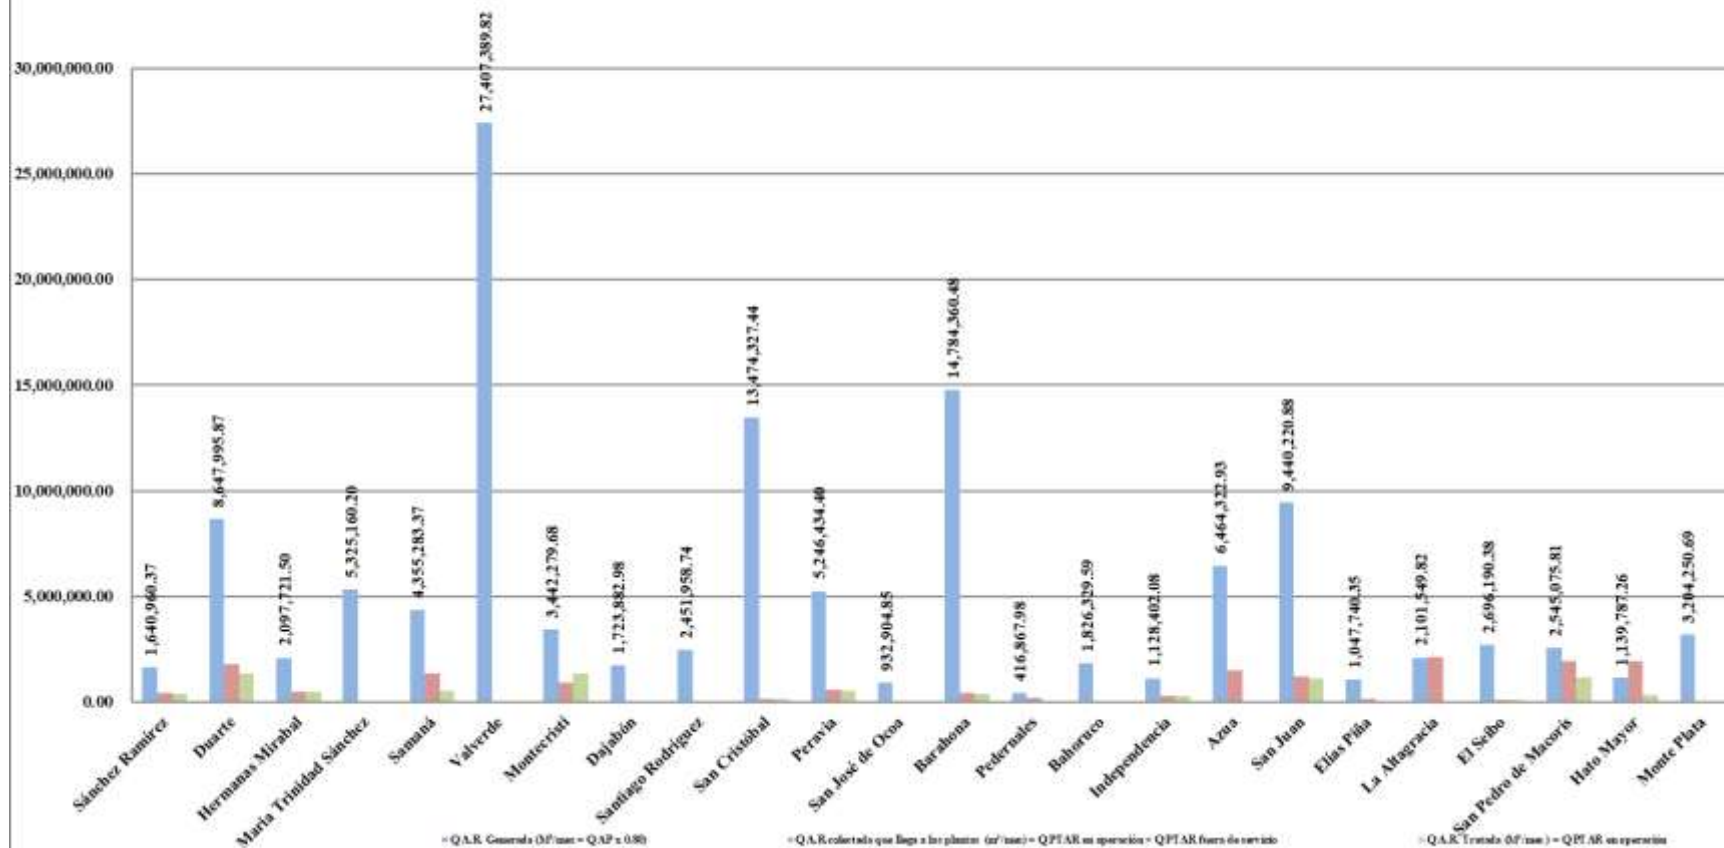

Lic. Jaime Rodríguez
Encargado de la División de Estadísticas

